

# Lösung A: Trinkwassernachspeisung in Zisterne

Beschluss GK vom 01/2020, Stand 10/2023

## Überlauf

1. Versickerung
2. Künstlicher Ablauf (mit Versickerungstest)
3. Oberflächenwasser (mit Versickerungstest)

## Überlauf

## Kalibrierter Überlauf

Pufferkapazität bei Starkregen 30%  
bei kalibriertem Überlauf

Nutzvolumen 70%  
bei kalibriertem Überlauf

Regenwasserzisterne ohne kalibriertem Überlauf: min. 5m<sup>3</sup>.  
mit kalibriertem Überlauf: min. 5m<sup>3</sup> (angeraten 10m<sup>3</sup>)

mechanischer Filter

Anschluss öffentliches Trinkwassernetz:

Lösung A)

Filterereinheit

Trinkwasserversorgung

**VERBOTEN**


(z.B. Küchenhahn, Badezimmer)

Gartenanschluss  
Auto waschen

**!!! Kein Trinkwasser**

Schematische Darstellung Nachspeisung:

A) Nachspeisung in RW-Zisterne  
Manuell oder automatisch

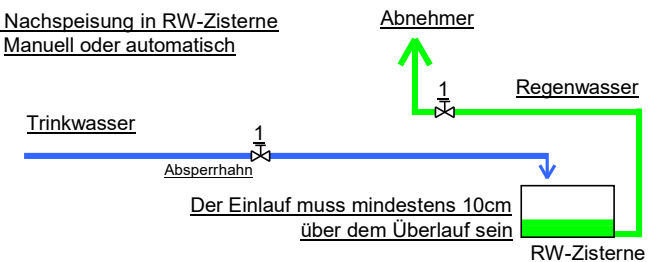

# Lösung B: Trinkwasserspeisung via Pumpengruppe

Beschluss GK vom 01/2020, Stand 10/2023

